



Dato:	Kapittel:	Vedlegg:	Blad:	Tittel:
5 desember 2013	5.1	H2:1	1 av 12	Snitt av kabelgrøft (stikkabel)

 Markeringsbånd/nett

Snitt av kabelgrøft hvor eksisterende masser i grøftebunnen ikke tilfredstiller kravet til omfyllingsmasse.  
Mot Tomtegrense. Mot vegskulder.

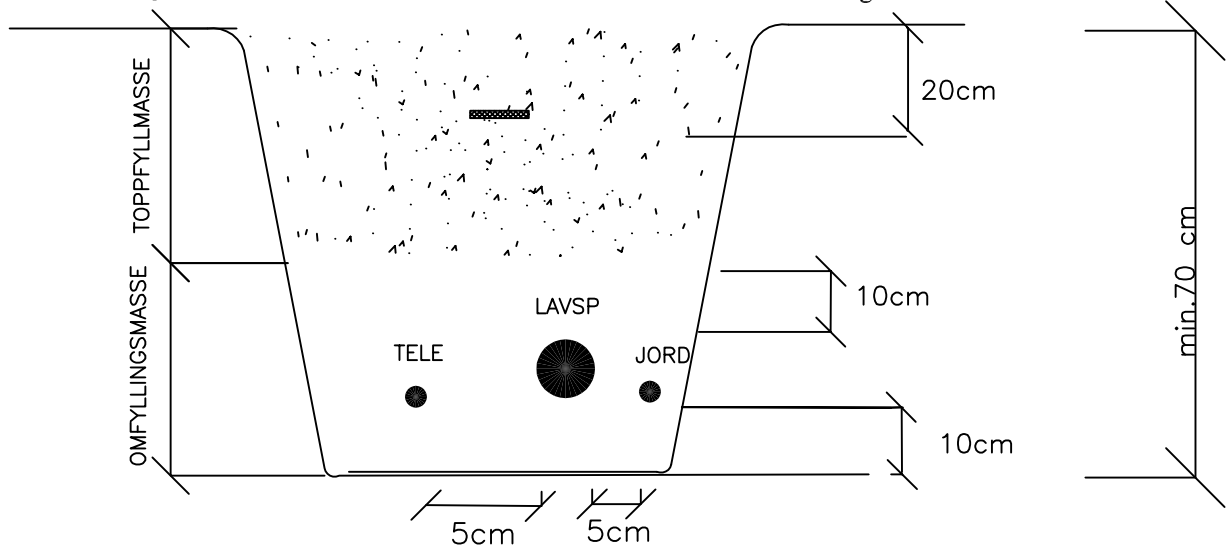

Snitt av kabelgrøft hvor eksisterende masser i grøftebunnen tilfredstiller kravet til omfyllingsmasse.

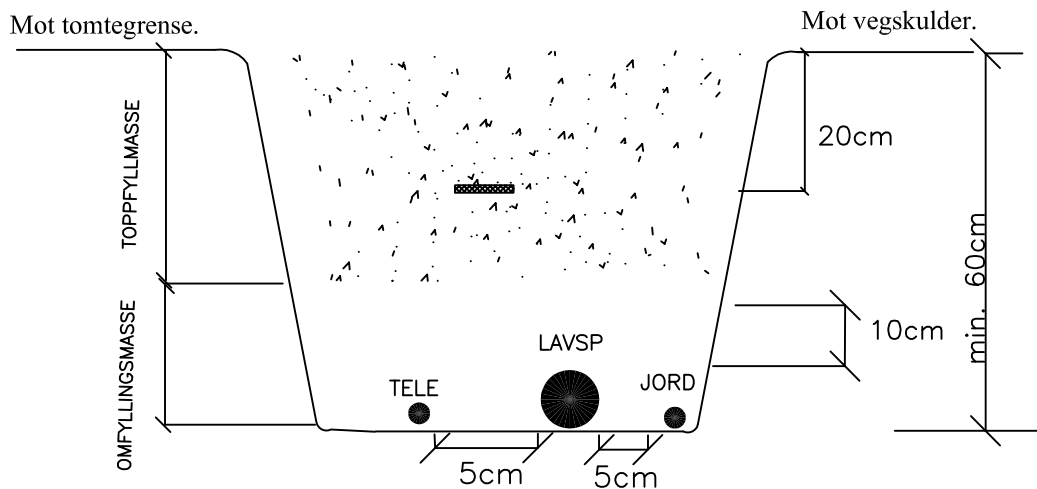

Omfyllingsmasse: Krav til omfyllingsmasse er 0- 11 mm, og fri for humholdig masse. Sorteringskrav som spesifisert i tabell H2:1 i NS 3420.

Toppfyllmasse : Skal være fri for skarpe og store steiner. Steinstørrelser over 200 mm skal ikke forekomme i grøften.

Avstanden mellom lavspentkabel og telekabel skal være min 5 cm.

Det skal brukes fiberduk når det er fare for utvasking av omfyllingsmassen.