


| Dato:            | Kapittel: | Vedlegg: | Blad:    | Tittel:  |
|------------------|-----------|----------|----------|--|
| 18 april<br>2023 | 5.1       |          | 11 av 12 | Forlegning av kabelrør som beskyttelse av kabel<br>Splittrør |

Forlegning av kabelrør /splittrør, hvor kabel legges i rør for å kunne benytte stedlig omfyllingsmasse rundt kabel.

Kabel trekkes gjennom røra kort tid etter rørgaten er ferdig lagt.

Ved vegkryssing gjelder norm for rene kabelrøranlegg

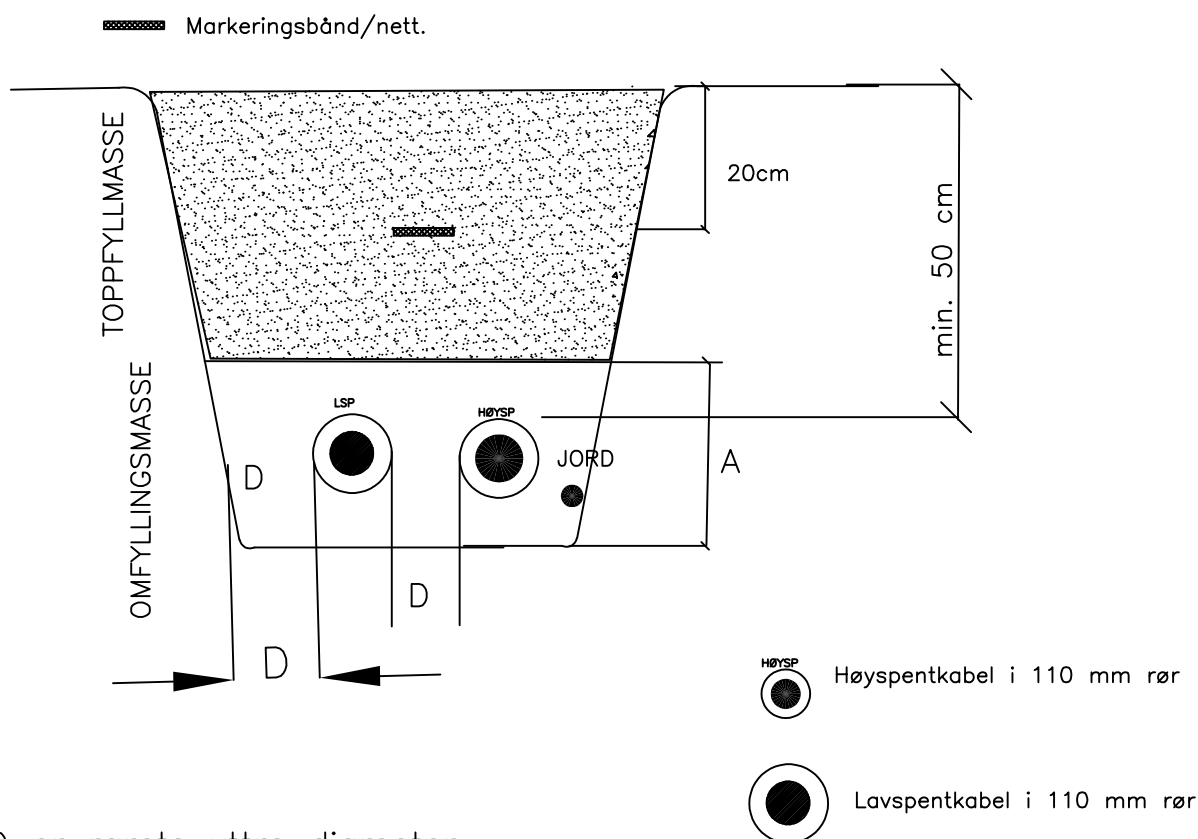

D er rørets ytre diameter.

$$A = D + 2 * 15 \text{ cm}$$

Til omfyllingsmasse rundt røra kan det benyttes masse/stein med størrelse opptill 50 mm. Skarpe steiner tillates ikke.  
NB! Så fin masse som mulig rundt rørene.

Toppfyllmasse: stein større enn 200 mm skal ikke tilbakefylles i grøften.

Entreprenøren er ansvarlig for at rør/–ene ikke er deformerte etter at rørgaten er ferdig lagt.