
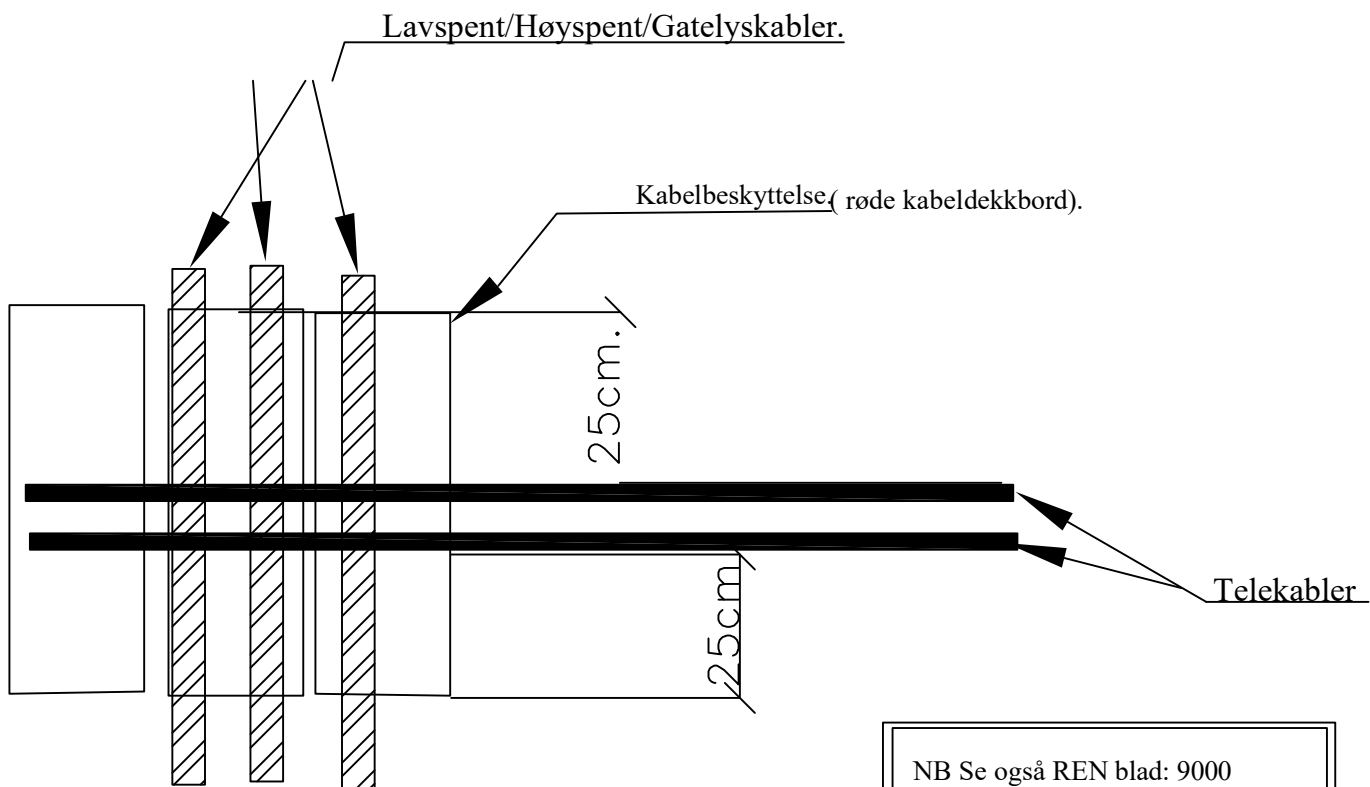


Dato:	Kapittel:	Vedlegg:	Blad:	Tittel:
18 april 2023	5.1	H2:1	7 av 12	Kryssing av telekabler med HS - LS kabler.

 Markeringsbånd/nett.

 Mekanisk beskyttelse bredde min 300 mm

Snitt av kabelgrøft hvor eksisterende masser i grøftebunnen ikke tilfredstiller kravet til omfyllingsmasse.

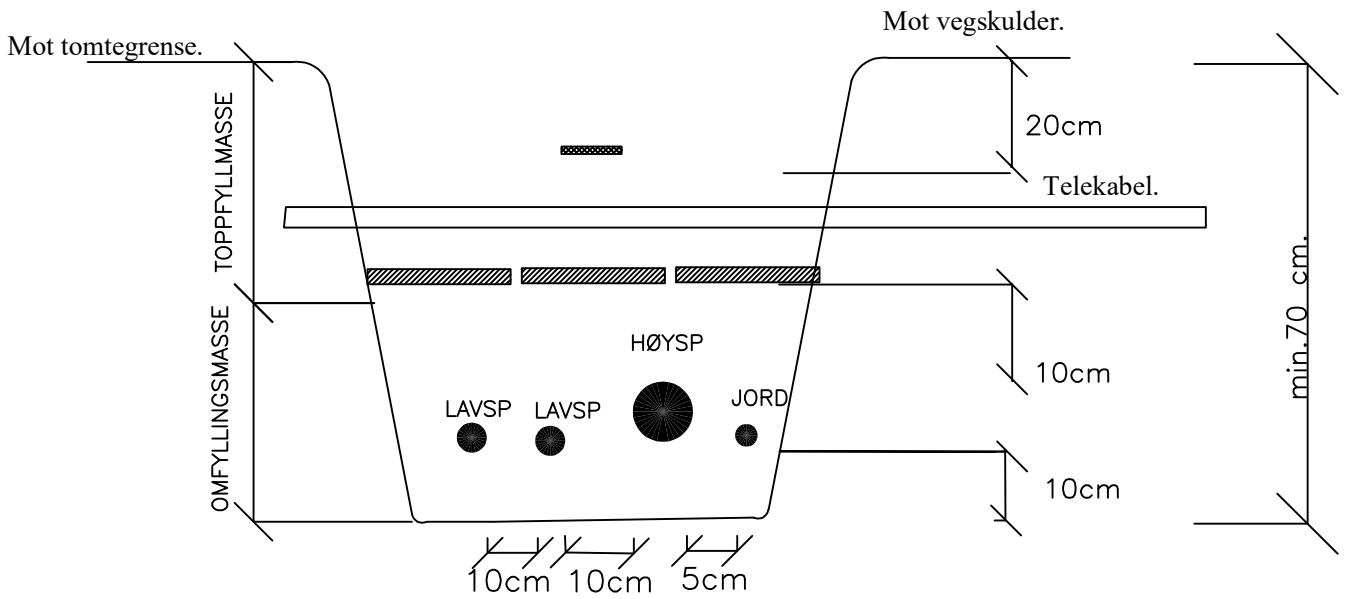

NB Se også REN blad: 9000