


Dato:	Kapittel:	Vedlegg:	Blad:	Tittel:
18 april 2023	5.1		9 av 12	Forlegning av kabelrør i MYR

Legging av kablerør i myr, hvor det ikke, kan fraktes ut omfyllingsmasse, pga myrens beskaffenhet (dårlig bæreevne, vann, ol.)

 Markeringsbånd/nett

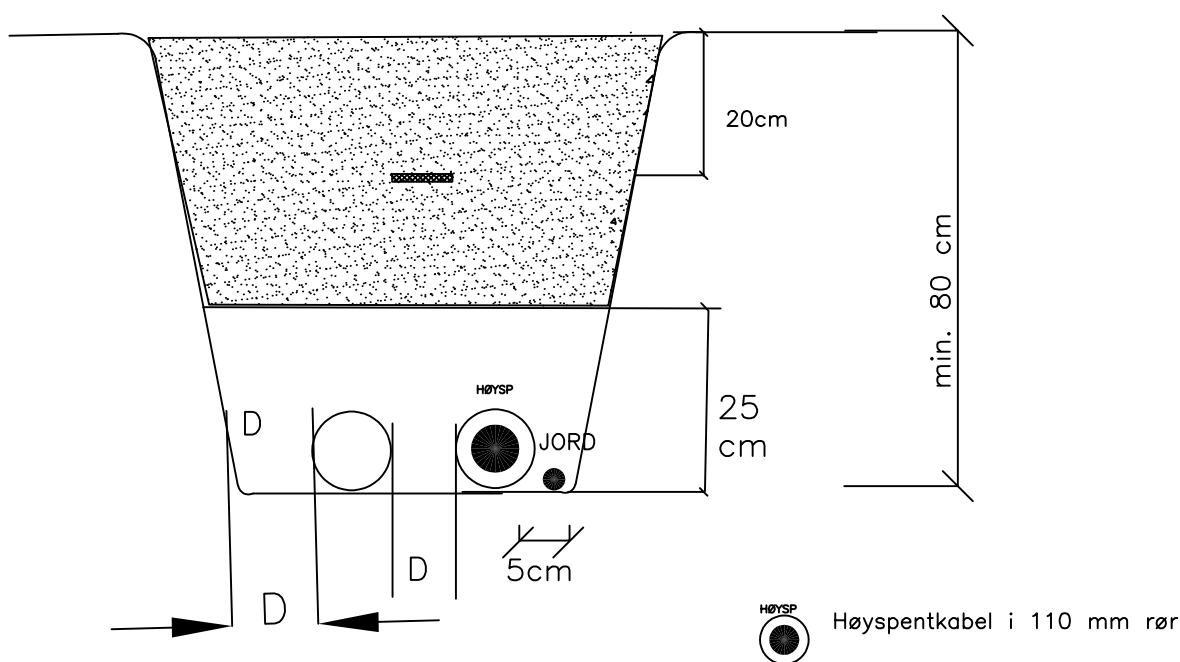

D er rørets ytre diameter.

Stein større enn 200 mm skal ikke tilbakefylles i grøften.